


**Схема подключения ППУ AL-8MP2
к пульту мониторинга и управления распределенной СОУЭ
Omega SP4-S.**

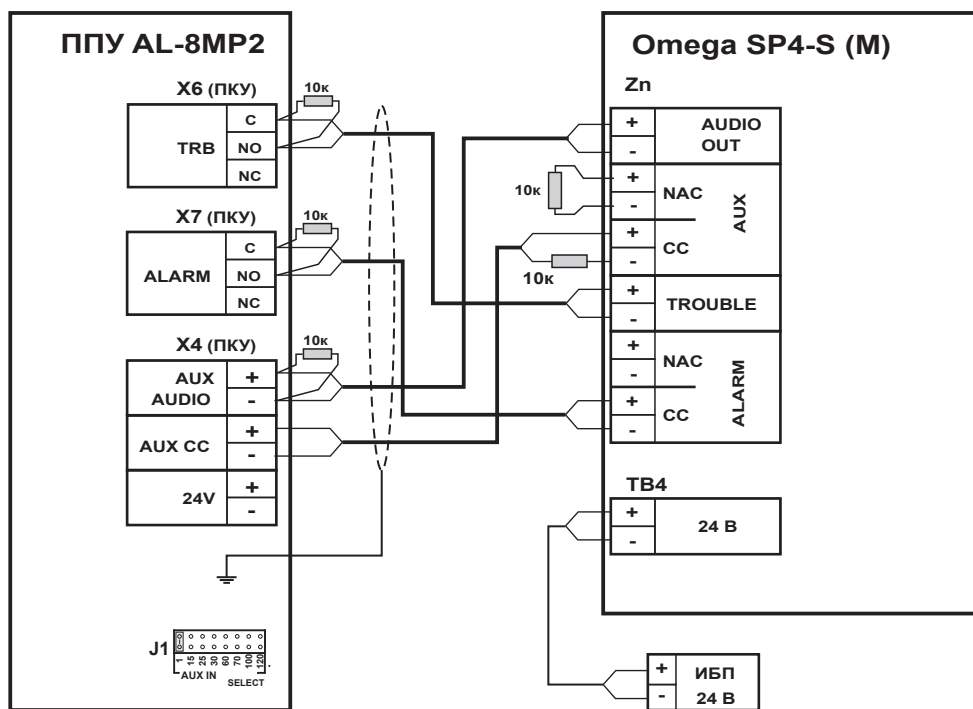

Примечание: Перемычка J1 должна быть установлена в положение 1 В.